



*ISPEZIONI
VERIFICHE
CERTIFICAZIONI*

ATTENZIONE:
IL PRESENTE "MANUALE GRAFICO" HA IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRARE
GLI IMPIEGHI CONSENTITI DI LOGHI E MARCHI. PERTANTO I RIFERIMENTI
ALLE NORME E AGLI ENTI SONO DA CONSIDERARE PURAMENTE INDICATIVI.

SONO DA CONSIDERARE DI RIFERIMENTO SOLAMENTE I LOGHI E I MARCHI
INVIATI DA PLC UNITAMENTE AL CERTIFICATO.

Manuale grafico



*Come applicare
il marchio di certificazione*

*REG 002 rev. 02
Allegato 1*

Indice

1.0 CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008

<i>Tavola 1</i>	MARCHIO DI CONFORMITÀ PLC
<i>Tavola 2</i>	MARCHIO DI CONFORMITÀ PLC/SINCERT
<i>Tavola 3</i>	MARCHIO DI CONFORMITÀ PLC/ACCREDIA

2.0 CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2004

<i>Tavola 4</i>	MARCHIO DI CONFORMITÀ PLC
<i>Tavola 5</i>	MARCHIO DI CONFORMITÀ PLC/ACCREDIA

3.0 ESEMPI DI UTILIZZO DEL MARCHIO

<i>Tavola 6</i>	CARTA DA LETTERE
<i>Tavola 7</i>	BUSTE
<i>Tavola 8</i>	BIGLIETTI DA VISITA
<i>Tavola 9</i>	CARTELLE MEDICHE E DOCUMENTI SANITARI
<i>Tavola 10</i>	MEZZI E VEICOLI
<i>Tavola 11</i>	STRUTTURE AZIENDALI PERMANENTI

Tavola 1

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico



Marchio di conformità PLC
stampa di quadricromia



Marchio di conformità PLC
stampa con riferimento Pantone n°: 295 - 362 - 279 - Black



Marchio di conformità PLC
esempi stampa monocromatica: blu - rosso - verde



Marchio di conformità PLC
stampa bianco/nero

Tavola 2

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico



Marchio di conformità PLC/Sincert
stampa di quadricromia



Marchio di conformità PLC/Sincert
stampa con riferimento Pantone n°: 295 - 362 - 279 - Black - Proc. Cyan - Cool Gray 5



Marchio di conformità PLC/Sincert
esempi stampa monocromatica: blu - rosso - verde



Marchio di conformità PLC/Sincert
stampa bianco/nero

Tavola 3

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa di quadricromia



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa con riferimento Pantone n°: 295 - 362 - 279 - Black - 548 - 429



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
esempi stampa monocromatica: blu - rosso - verde



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X



Certificato ISO 9001: 2008 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa bianco/nero

Tavola 4

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico



Marchio di conformità PLC
stampa di quadricromia



Marchio di conformità PLC
stampa con riferimento Pantone n°: 295 - 362 - 279 - Black



Marchio di conformità PLC
esempi stampa monocromatica: blu - rosso - verde



Marchio di conformità PLC
stampa bianco/nero

Tavola 5

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa di quadricromia



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa con riferimento Pantone n°: 295 - 362 - 279 - Black - 548 - 429



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
esempi stampa monocromatica: blu - rosso - verde



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X



Certificato ISO 14001: 2004 n°XX/201X

Marchio di conformità PLC/Accredia
stampa bianco/nero

Tavola 6

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

CARTA DA LETTERE

Nella carta da lettere il Marchio di Certificazione può essere posizionato vicino al marchio della società o sulla stessa linea di base o ancora vicino alla Ragione Sociale della Società certificata. [es. Fig. 1 - 2 - 3]

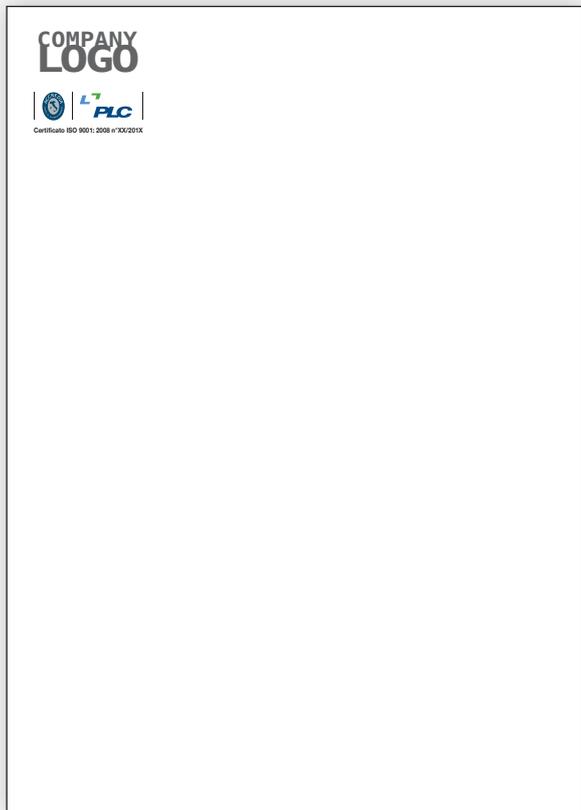


Fig. 1

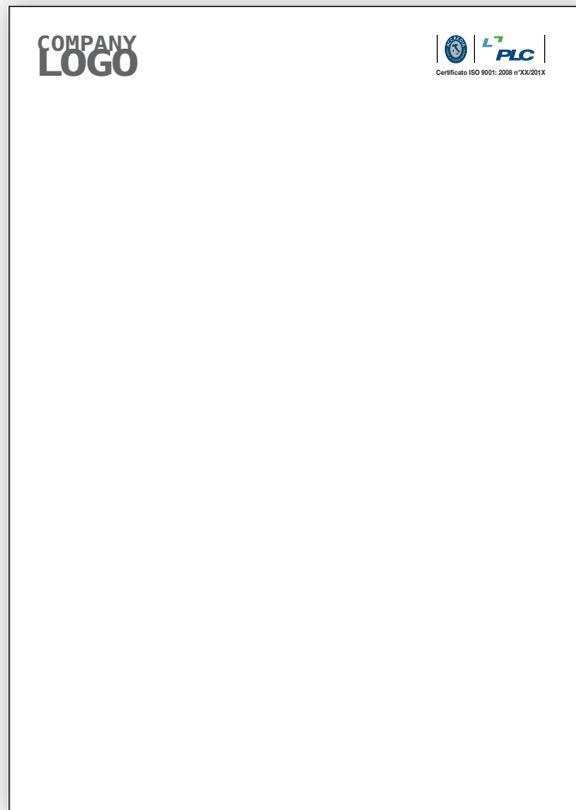


Fig. 2

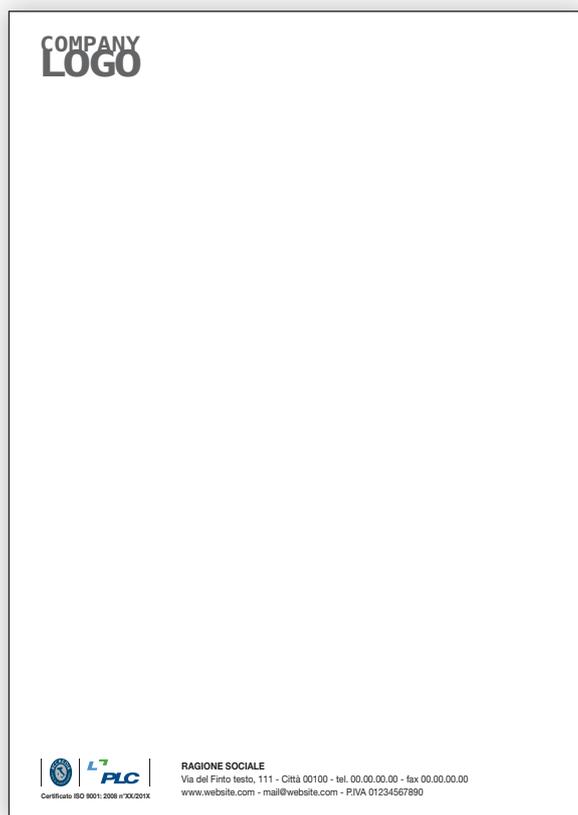


Fig. 3

Tavola 6bis

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

CARTA DA LETTERE

ATTENZIONE:

Nel caso di aziende con più sedi, alcune delle quali non certificate il Marchio di Certificazione può essere utilizzato specificando la sede o i siti certificati. [es. Fig. 4]

In alternativa si può utilizzare la seguente dicitura:

Sedi certificate: (inserire le sedi)
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA PLC
- UNI EN ISO 9001 -

Nel caso di Aziende Consorziato quando il consorzio di appartenenza non è certificato si deve utilizzare il marchio di certificazione specificando il riferimento alla sola azienda certificata. [es. Fig. 5]



Fig. 4



Fig. 5

Tavola 7

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

BUSTE

Per le buste valgono le stesse regole utilizzate per la carta da lettera.

Seguono gli esempi esplicativi.

[es. Fig. 6 - 7 - 8]



Fig. 6

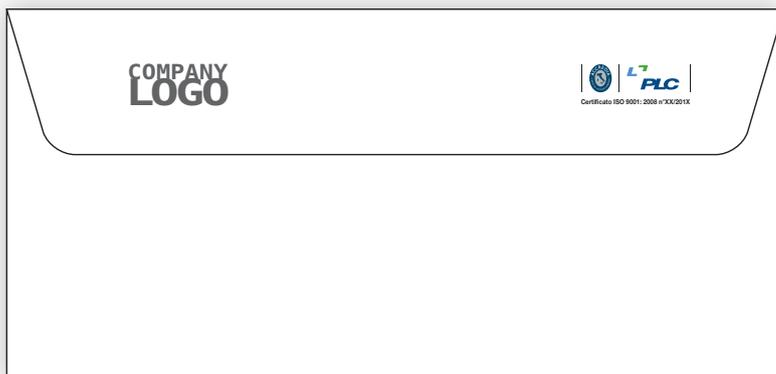


Fig. 7



Fig. 8

Tavola 8

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

BIGLIETTI DA VISITA

Il Marchio di Certificazione non può essere utilizzato nei biglietti da visita.

Nei biglietti da visita si può solo inserire, in corrispondenza del logo della società, la dicitura [es. Fig. 9 - 10]

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA PLC
- UNI EN ISO 9001 -



Fig. 9



Fig. 10

Tavola 9

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

CARTELLE MEDICHE E DOCUMENTI SANITARI

Nei referti medici così come nei casi in cui il certificato non comprenda tutta la struttura ospedaliera ovvero solo alcuni reparti/settori non si può utilizzare il marchio ma la dicitura sotto evidenziata precisando chiaramente i reparti/settori certificati.

Reparto/settore....
CERTIFICATO DA PLC
CON SISTEMA GESTIONE QUALITA'
— UNI EN ISO 9001 —

Sulle cartelle contenenti referti medici, carte servizi, opuscoli ospedalieri, ricettari per prescrizioni e cartelle cliniche è consentito l'utilizzo del marchio di certificazione purché sia chiaro che si riferisce alla certificazione del Sistema di Gestione della Organizzazione/Laboratorio/Reparto. Di seguito alcuni esempi chiarificatori. [es. Fig. 11 – 12 – 13 – 14]

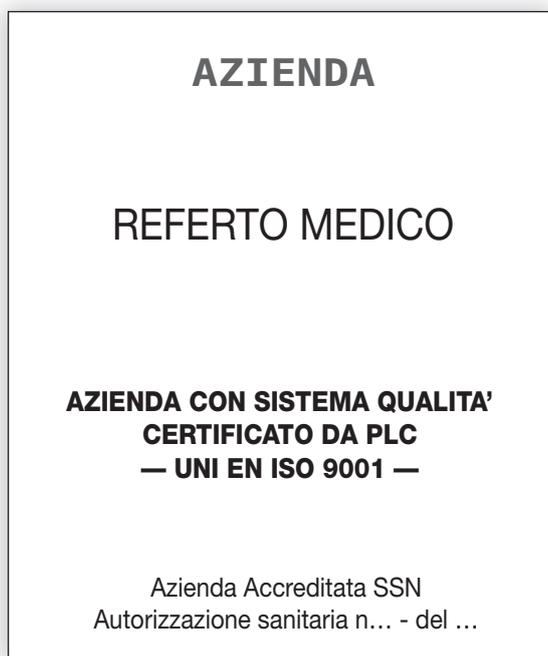


Fig. 11

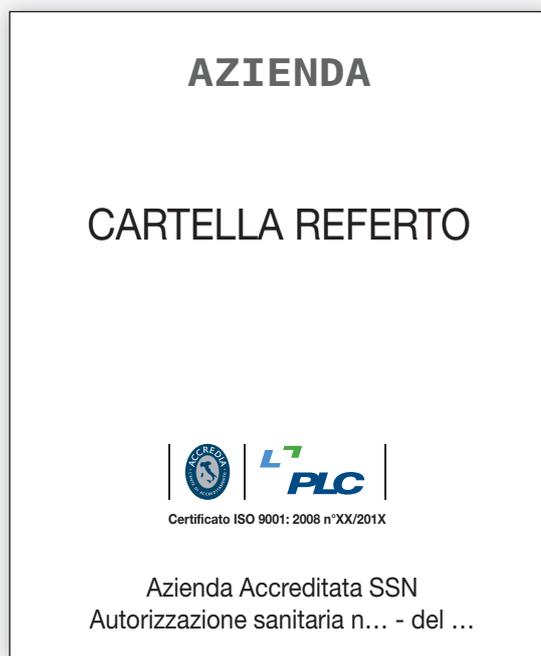


Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

Tavola 10

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

MEZZI E VEICOLI

Su automezzi di trasporto, grandi mezzi di lavoro (es. macchine di movimento terra, Gru) il Marchio di Certificazione è sempre vicino al marchio della società. In presenza di un marchio della società di grandissime dimensioni, come il marchio sul fianco di un camion, si suggerisce un'area di rispetto del marchio di certificazione la cui dimensione non deve superare la metà dell'altezza della superficie del mezzo. Di seguito alcuni esempi. [es. Fig.15 – 16]



Fig. 15



Fig. 16

Tavola 11

REG 002 rev 02

Allegato 1 - Manuale Grafico

STRUTTURE AZIENDALI PERMANENTI

Nelle sedi sociali e negli stabilimenti si può usare sia il Marchio di Certificazione che la dicitura

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA PLC
— UNI EN ISO 9001 —

Tale dicitura deve essere posizionata ad altezza uomo, vicino all'ingresso della società. Nel caso in cui il cliente abbia necessità di tradurre la dicitura in altre lingue, è possibile farlo mantenendo inalterata la struttura della dicitura stessa. [es. Fig. 17 – 18 - 19]

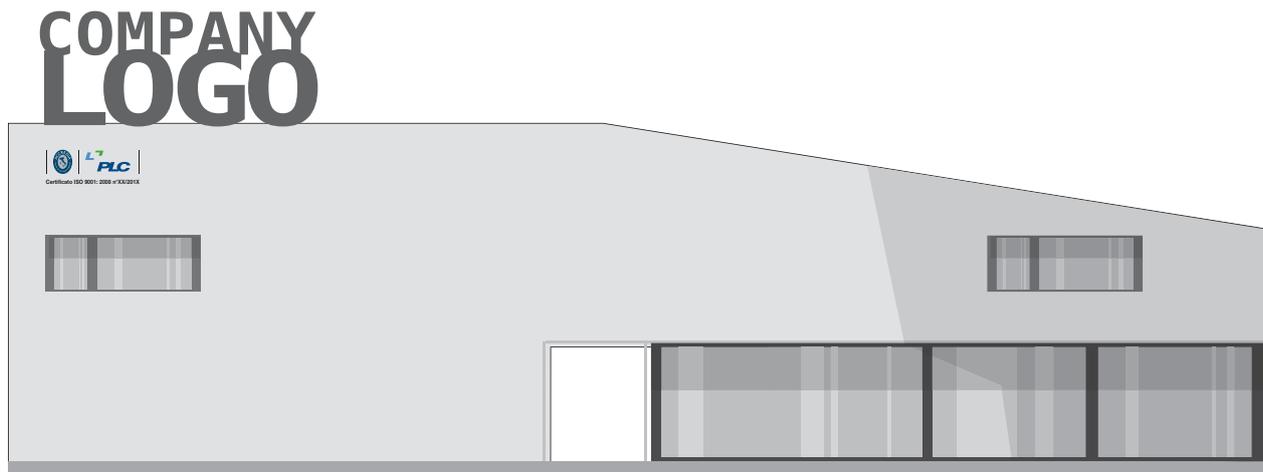


Fig. 17

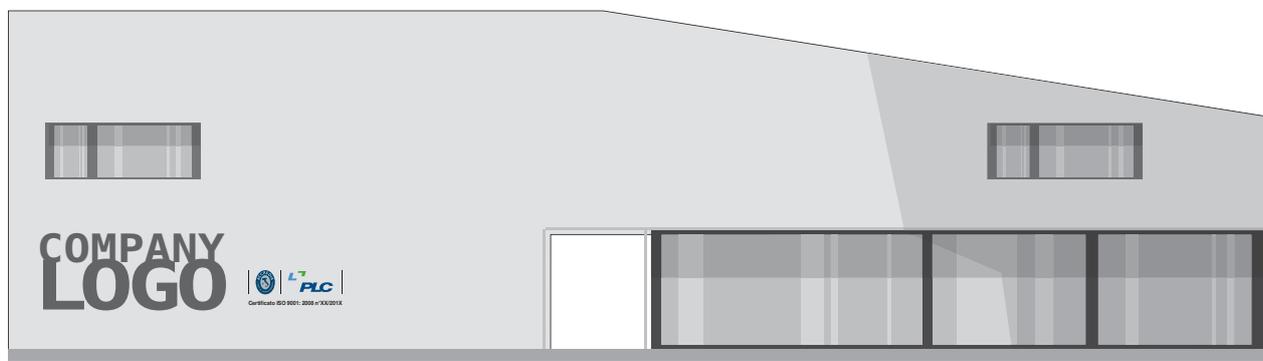


Fig. 18

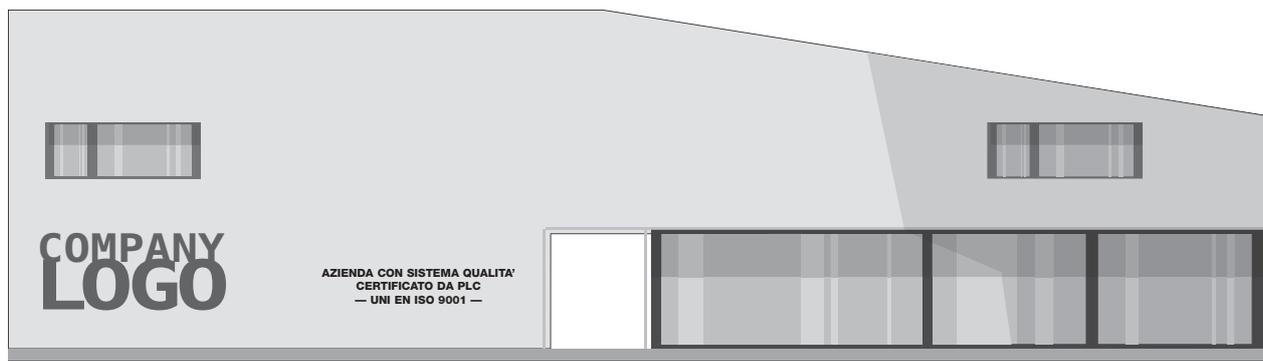


Fig. 19